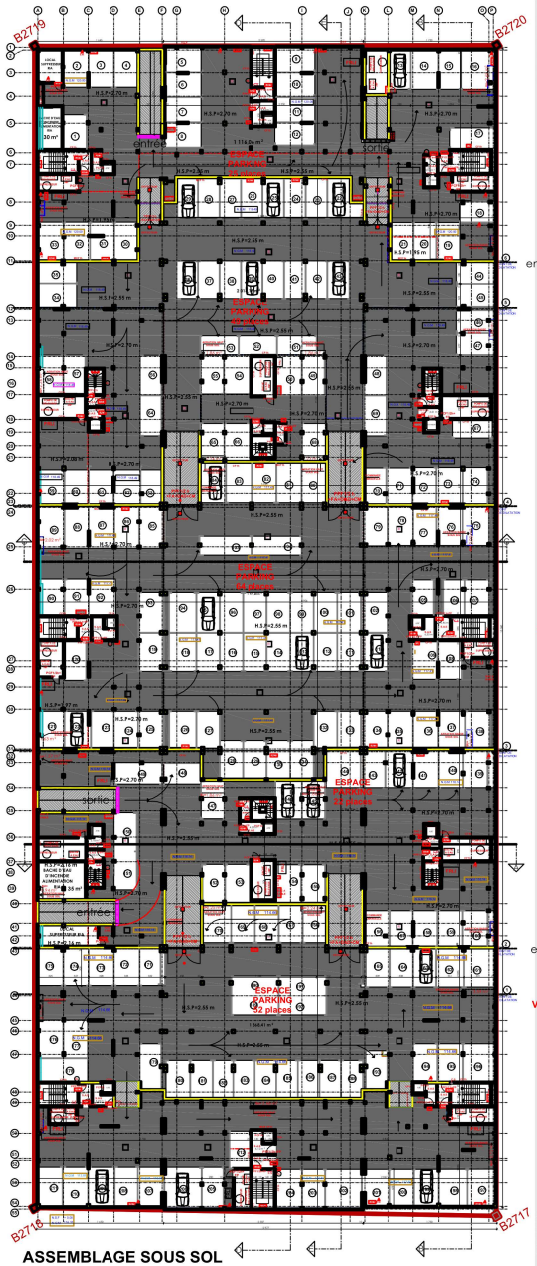

ASSEMBLAGE SOUS SOL

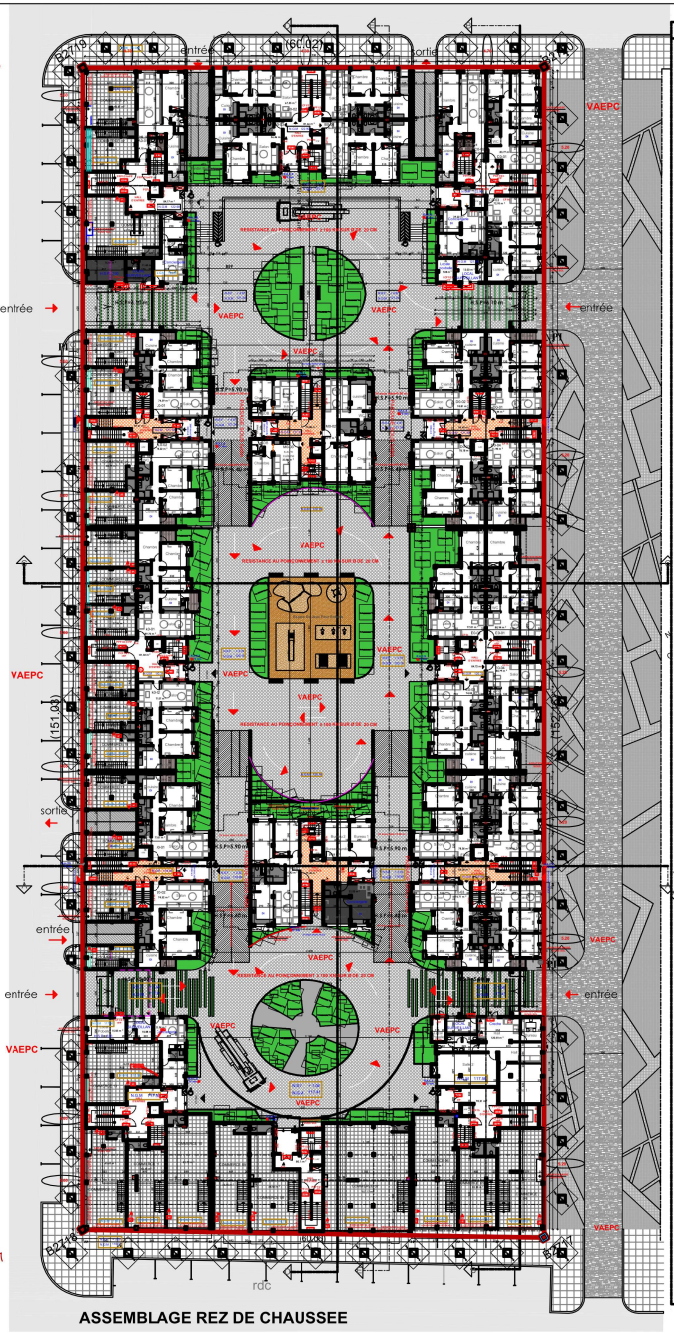

ASSEMBLAGE REZ DE CHAUSSEE

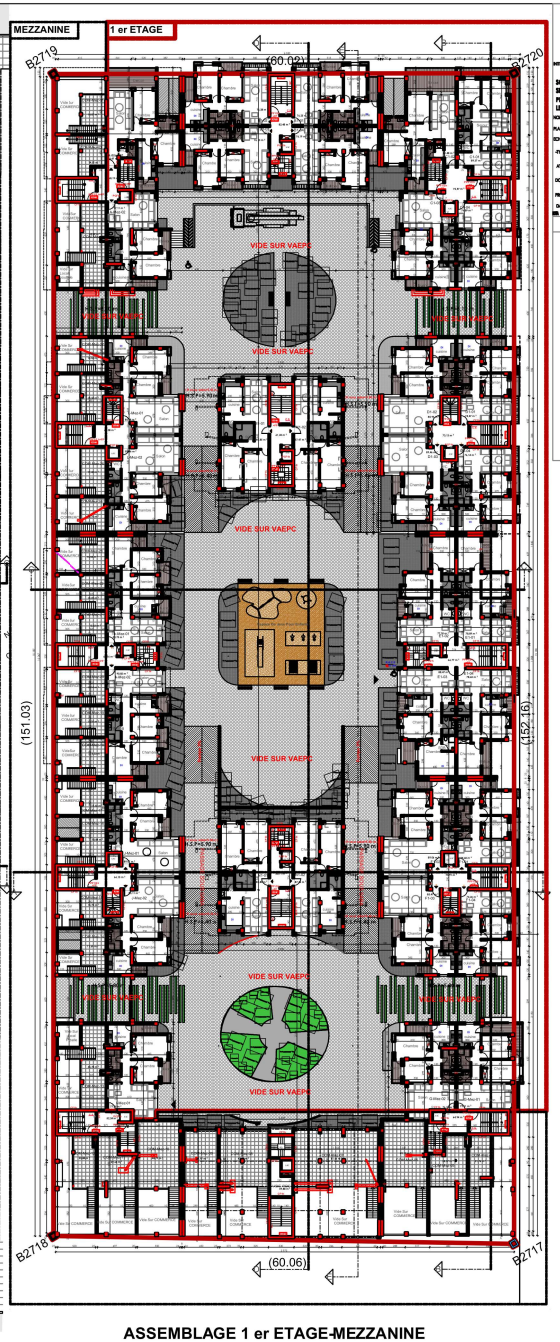

ASSEMBLAGE 1 er ETAGE-MEZZANINE

Image collée #1.png

SOUS SOL-RDC +1 er ETAGE
SITUATION
PERSPECTIVE
LEGENDE

INDICE DE MODIFICATION	DATE DE MODIFICATION	OBJET
01	31/05/2017	PERMIS DE CONSTRUIRE
02	28/06/2017	PERMIS DE CONSTRUIRE
03	29/10/2017	PERMIS DE CONSTRUIRE
04	14/11/2017	PERMIS DE CONSTRUIRE
05	15/05/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE
06	16/07/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE
07	03/09/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE
08	17/11/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE

LKHOLTI NOREDDINE
N°13, RUE J.J. ROUSSEAU
C.G.I Av. DES F.A.R, CHARAF AGADIR
Tel - FAX : 0528840623
GSM : 0661061803
E-mail : cbi.contact@gmail.com

N.B : LE MAITRE D'OUVRAGE EST TENU D'ETABLIR UNE ETUDE B.A. A VALIDER PAR UN BUREAU DE CONTROLE ET AVISER L'ARCHITECTE DE L'OUVERTURE DE CHANTIER

14-plan situation du projet4.jpg

SITUATION

LEGENDE *SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE*

VAEPC	VOIE ACCESSIBLE AU ENGINS DE LA PROTECTION CIVILE (CARACTERISTIQUE DE LA VOIE ECHELLE)
BAES	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE.
	EXTINCTEUR APPROPRIE AUX RISQUES (ABC/CO2)
	EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE
PCF1/2h-FP	PORTE COUPE FEU 1/2 +FERME PORTE
PPF1/2 h+FP	PORTE PARE FLAMME UNE DEMI HEURE+FERME PORTE
FP	FERME PORTE
PPF1/2 +FA+DAD+CM	PORTE PARE FLAMME UNE DEMI HEURE A FERMETURE AUTOMATIQUE ASSERVIE A LA DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR AVEC COMMANDE MANUELLE EN DEUX COTES OPPOSES
MUR CF 1 H	MUR DE CAGE D'ESCALIER ET ASCENSEURS COUPE FEU 1 HEURE
PCF1h	PORTE COUPE FEU 1 HEURE POUR LES ASCENSEURS (INTEGRE)
EAT 4	EQUIPEMENT ALARME TYPE 4
STRUCTURE S.F 2H	STRUCTURE STABLE AU FEU 2 HEURE
PLANCHERS CF 2H	PLANCHERS COUPE FEU 2 HEURE
Mur CF 2H	MUR COUPE FEU 2 HEURE
VMC	L'ENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
RIA	ROBINET D'INCENDIE ARME AVEC SURPRESSEUR 30M DE LONGUEUR
GAZ	GAINE DE VENTILATION
MC	MAIN COURANTE
C.S	1 PRISES (DOUBLE PRISE) DE LA COLONNE SECHE DE 45 mm DE DIAMETRE
RACS	RACCORD D'ALIMENTATION DE LA COLONNE SECHE DE 70 mm DE DIAMETRE
TB	TROTOIR BAS
	NIVEAU D'INCENDIE DE 100 mm DE DIAMETRE (CERTIFIE) AVEC SYSTEME ANTI-CHOC.
FRLI	FOSSE DE RETENTION DE LIQUIDES INFLAMMABLES
DH	DETECTION D'INCENDIE
	COMMANDE DE DESENFUMAGE
DAD	DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR
SU	SURFACE UTILE

N.B: ENGAGEMENT:
*/A la Terrase , le Désenfumage est effectué par exutoire de 1 m² asservie au BAD+Tirer lacher au RDC.
*/ Les Recoupements De Batiment Seront CF 1h30 chaque 45 m.
*/Toutes Les Portes Des Appartements Seront par Batterie D'un degré 1/4 h.
*/Les structures seront stable au feu 2h et les planchers CF 2h.
*/Les parois verticales de l'envelopge du logement doivent etre CF 1 h.
*/ Les locaux commerciaux feront l'objet d'une etudes de securité incendie ultérieur selon l'activité demandé sur l'aquereur .
*/les materiaux utilisés pour les baies de chaque immeuble sont de categorie M2.
*/La menuiserie bois sera de categorie M2.
*/Les materiaux de Facades seront M2 .
*/L'ensemble des gaines techniques seront traversés coupe feu 1 heure avec des trappes de visite/PF1/2 h
*/L'ensemble des cuisines de chaque appartement seront dotés de la détection sensible aux fumées et gaz de combustion (DI).

DETAIL VENTILATION HAUTE

DETAIL VENTILATION BASSE

Img_2067324D5.tif

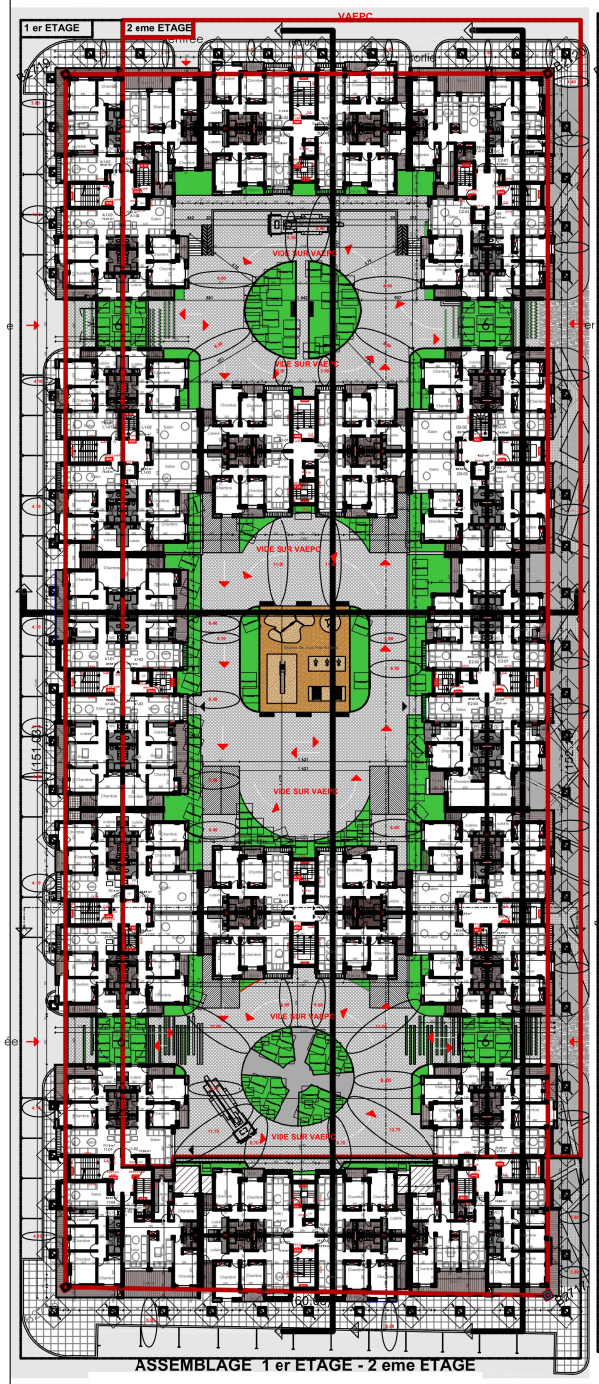

ASSEMBLAGE 1 er ETAGE - 2 eme ETAGE

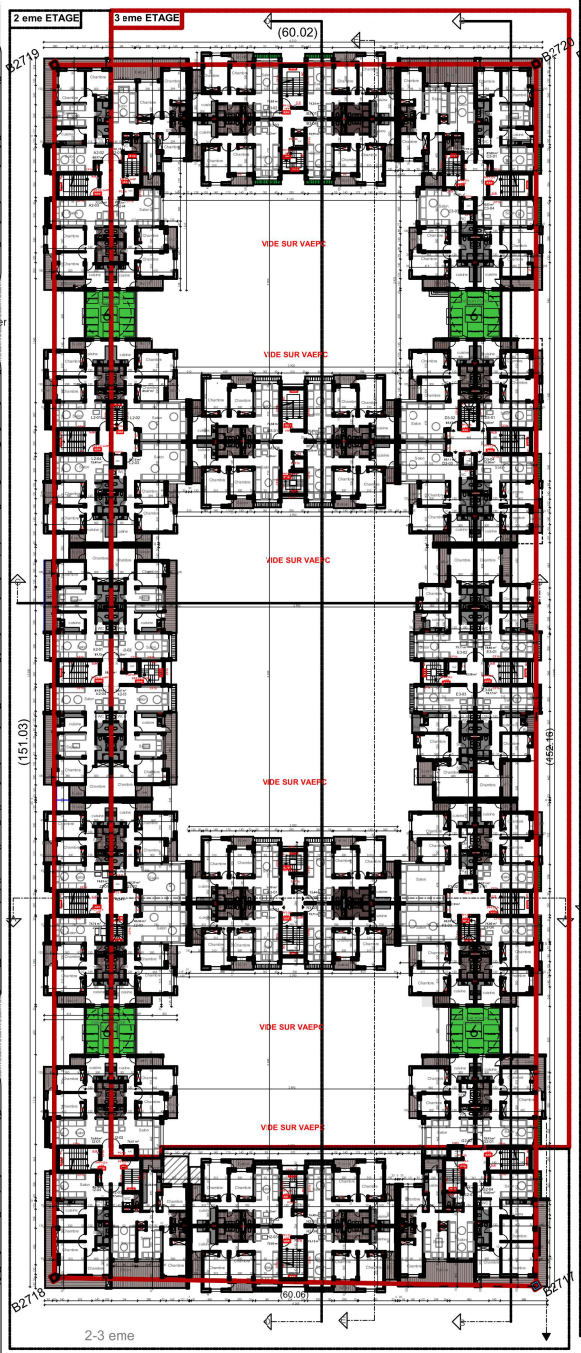

ASSEMBLAGE 2 eme ETAGE-3eme ETAGE

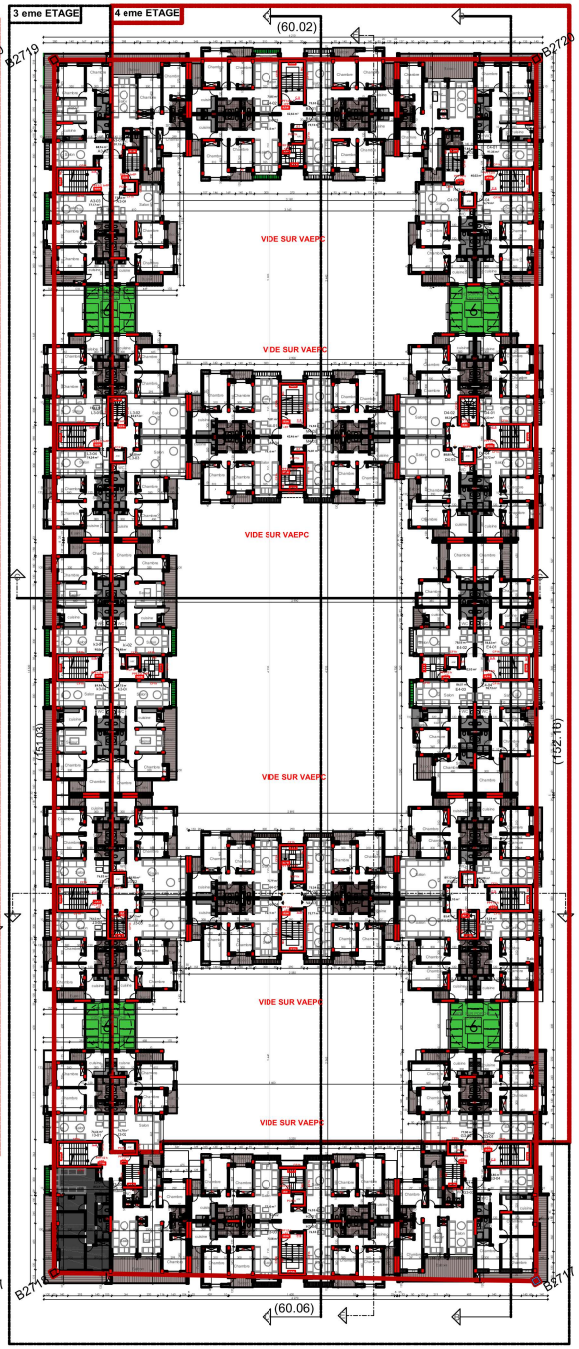

ASSEMBLAGE 3 eme ETAGE - 4 eme ETAGE

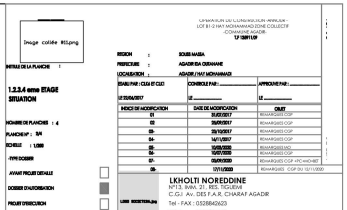

LEGENDE *SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE*

VAEPC	VOIE ACCESSIBLE AU ENGINS DE LA PROTECTIONCIVILE (CARACTERISTIQUE DE LA VOIE ECHELLE)
BAES	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE.
	EXTINCTEUR APPROPRIE AUX RISQUES (ABC/CO2)
	EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE
PCF1/2h+FP	PORTE COUPE FEU 1/2 +FERME PORTE
PPF1/2 h+FP	PORTE ?ARE FLAMME UNE DEMI HEURE+FERME PORTE
FP	FERME PORTE
PPF1/2 +FA+DAD+CM	PORTE PARE FLAMME UNE DEMI HEURE A FERMETUEE AUTOMATIQUE ASSERVIE A LA DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR AVEC COMMANDE MANUELLE EN DEUX COTES OPPOSES
MUR CF 1 H	MUR DE CAGE D'ESCALIER ET ASCENSEURS COUPE ?EU 1 HEURE
PCF1h	PORTE COUPE FEU 1 HEURE POUR LES ASCENSEURS(INTEGRE)
EAT 4	EQUIPEMENT ALARME TYPE 4
STRUCTURE S.F 2H	STRUCTURE STABLE AU FEU 2 HEURE
PLANCHERS C.F 2H	PLANCHERS COUPE FEU 2 HEURE
Mur CF 2H	MUR COUPE FEU 2 HEURE
VMC	VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
RIA	ROBINET D'INCENDIE ARME AVEC SURPRESSEUR 30M DE LONGUEUR
GAZ	GAINE DE VENTILATION
MC	MAIN COURANTE
C/S	2 PRISES: (DOUBLE PRISE) DE LA COLONNE SECHE DE 40 mm DE DIAMETRE
RACS	RACCOID D'ALIMENTATION DE LA COLONNE SECHE DE 70 mm DE DIAMETRE
TB	TROTOIR BAS
PI	POTEAU D'INCENDIE DE 100 mm DE DIAMETRE (CERTIFIE) AVEC SYSTEME ANTI-CHOCS
FRLI	FOSSE DE RETENTION DE LIQUIDES INFLAMMABLES
DI	DETECTION D'INCENDIE
	COMMANDE DE DESENFUMAGE
DAD	DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR
SU	SURFACE UTILE

N.B: ENGAGEMENT:
*/A la Terrasse, le Désenfumage est effectué par exutoire de 1 m² asservie au DAD+Tirer lacher au RDC.
*/ Les Revetements De Batiment Seront:F 1h30 chaque 45 m.
*/Toutes Les Portes Des Appartements Seront par flamme D'un degré 1/4 h.
*/Les structures seront stable au feu 2h-e les planchers CF 2h.
*/Les parois verticales de l'enveloppe du ngement doivent etre CF 1 h.
*/ Les locaux commerciaux feront l'objet d'une etudes de securité incendie ultérieur selon l'activité demandé par l'squereur .
*/les materiaux utilisés pour les bales de chaque immeuble sont de catégorie M2.
*/La menuiserie bois sera de catégorie M3.
*/Les materiaux de Facades seront M2 .
*/L'ensemble des gaines techniques seront traversés coupe feu 1 heure avec des trappes de visite PF1/2 h
*/L'ensemble des cuisines de chaque appartement seront dotés de la détection sensible aux fumées etgaz de combustion (DI).

DETAIL FRLI







SITUATION

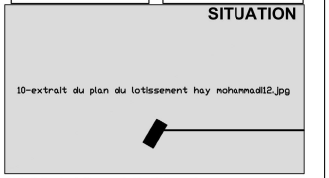

Extrait du plan lotissement - Hay Mohamadie

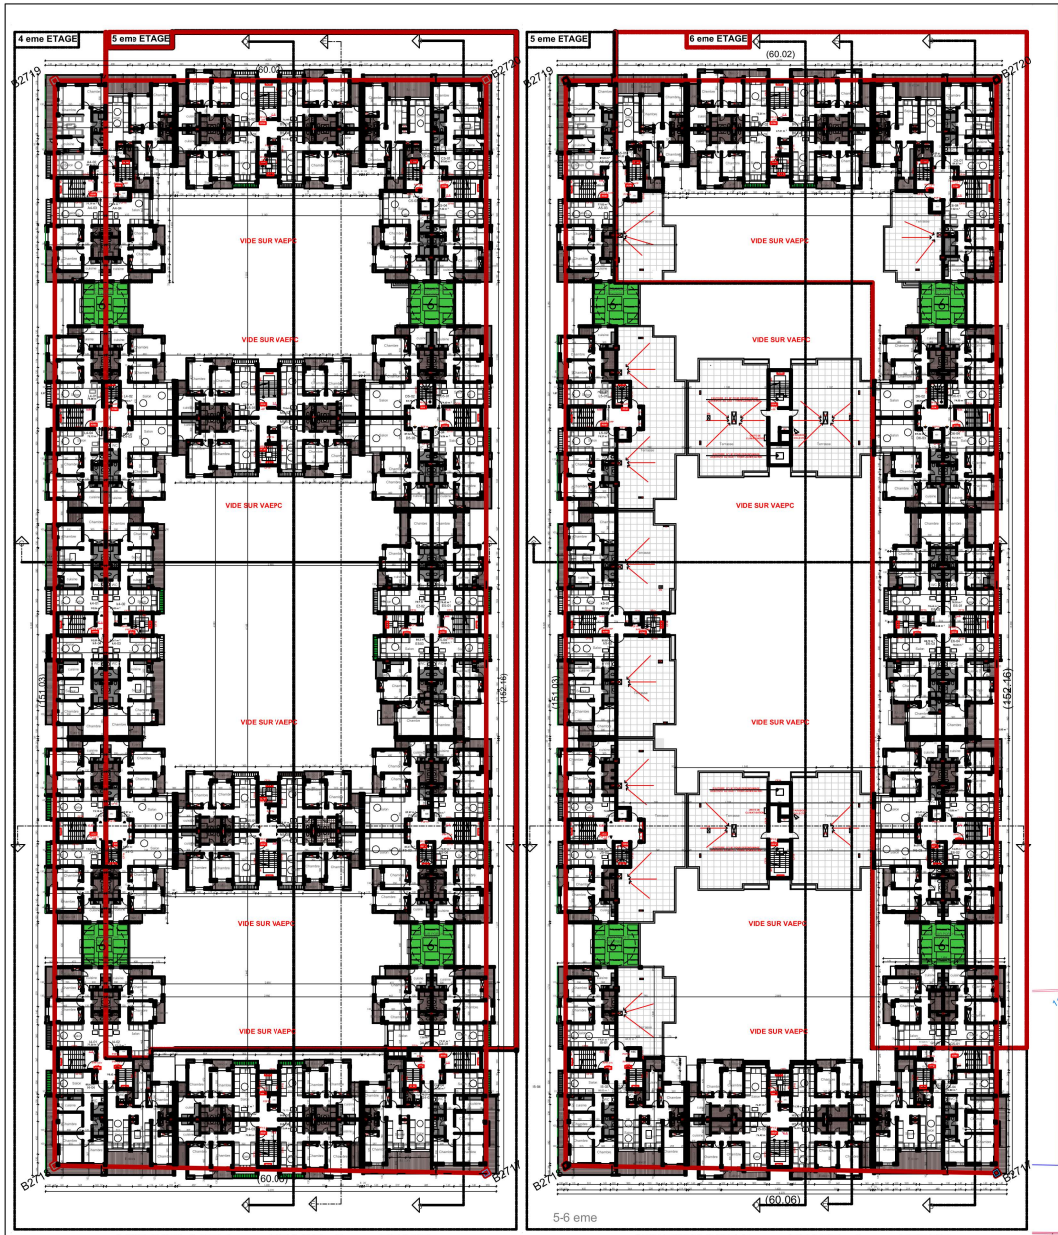

ASSEMBLAGE 4 eme ETAGE - 5 eme ETAGE

ASSEMBLAGE 5 eme ETAGE - 6 eme ETAGE

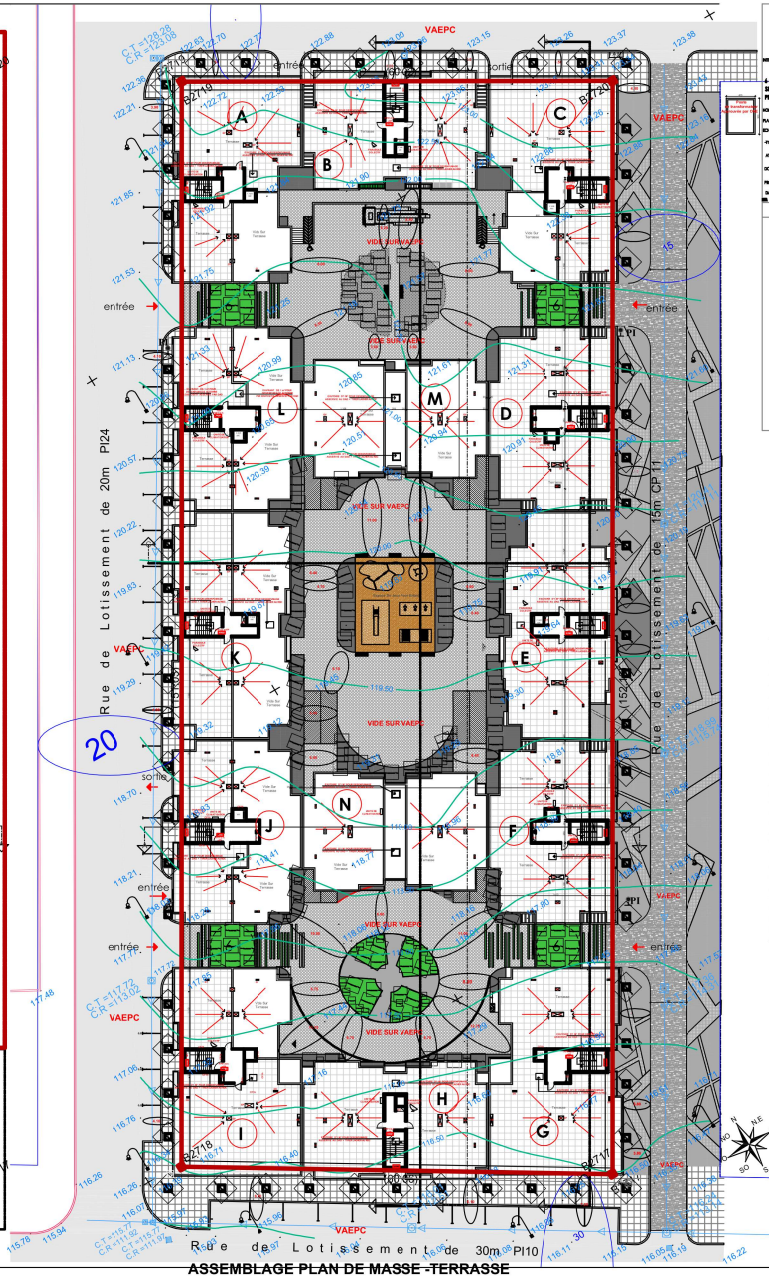

ASSEMBLAGE PLAN DE MASSE -TERRASSE

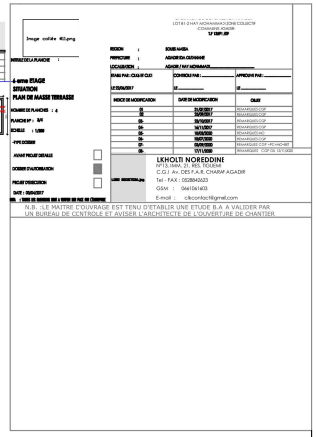



SITUATION

LEGENDE "SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE"

VAEPC	VOIE ACCESSIBLE AU ENGINS DE LA PROTECTION CIVILE (CARACTERISTIQUE DE LA VOIE ECHELLE)
BAES	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE.
	EXTINCTEUR APPROPRIE AUX RISQUES (ABC/CO2)
	EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE
PCF1/2h+PF	PORTE COUPE FEU 1/2 +FERME PORTE
PPF1/2 h+FP	PORTE PARE FLAMME UNE DEMI HEURE+FERME PORTE
FP	FERME PORTE
PPF1/2 +FA+DAD+CM	PORTE PARE FLAMME UNE DEMI HEURE A FERMETURE AUTOMATIQUE ASSERVIE A LA DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR AVEC COMMANDE MANUELLE EN DEUX COTES OPPOSES
MUR CF 1 H	MUR DE CAGE D'ESCALIER ET ASCENSEURS COUPE FEU 1 HEURE
PCF1h	PORTE COUPE FEU 1 HEURE POUR LES ASCENSEURS (INTEGRE)
EAT 4	EQUIPEMENT ALARME TYPE 4
STRUCTURE SF 2H	STRUCTURE STABLE AU FEU 2 HEURE
PLANCHERS CF 2H	PLANCHERS COUPE FEU 2 HEURE
Mur CF 2H	MUR COUPE FEU 2 HEURE
VMC	VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
RIA	ROBINET D'INCENDIE ARME AVEC SURPRESSEUR 30M DE LONGUEUR
GTA	GAINE DE VENTILATION
MC	MAIN COURANTE
CS	2 PRISES: DEPUIS L'EXTERIEUR DE LA COLONNE SECHE DE 45 mm DE DIAMETRE
RACS	RACCORD D'ALIMENTATION DE LA COLONNESECHE DE 70 mm DE DIAMETRE
TB	TROTOIR BAS
PI	POTEAU D'INCENDIE DE 100 mm DE DIAMETRE (CERTIFIE) AVEC SYSTEME ANTI-CHOCS
FRLI	FOSSE DE RETENTION DE LIQUIDES INFLAMMABLES
DI	DETECTION D'INCENDIE
	COMMANDE DE DESENFUMAGE
DAD	DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR
SU	SURFACE UTILE

N.B: ENGAGEMENT:

*) A la Terrase , le Désenfumage est effectué par exutoire de 1 m² asservie auDAD+Tirer lacher au RDC.
*) Les Recoupements Ile Batiment Seront CF 1H/H chaque 45 m.
*)Toutes Les Portes Des Appartements Seront par flamme D'un degré 1/4 h.
*)Les structures seront stable au feu 2h et les planchers CF 2h.
*)Les parois verticales le l'enveloppe du logement doivent etre CF 1 h.
*) Les locaux commerciaux feront l'objet d'une etudes de securité incendie ultérieur selon l'activité demandé par l'aquereur .
*)les materiaux utilisés pour les baies de chaque immeuble sont de categorie M2.
*)La menuiserie bois sera de categorie M2.
*)Les materiaux de Faudes seront M2 .
*)L'ensemble des gaine techniques seront traversés coupe feu 1 heure avec des trappes de visite PF1/2 h
*)L'ensemble des cuisines de chaque appartement seront dotés de la détection sensible aux fumées et gaz de combustion (H).



Extrait du plan lotissement - Hay Mohamadie